




Газ-Тел
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ



МАК-П (п)
Ø 300-1200

**МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ КРАНОВЫЙ
С ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ППГТ**

МАК-П (п)

Ø 300-1200

ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 220/380 V

НА БАЗЕ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

МАК-П (п)

Автоматизированный модуль дистанционного контроля и управления крановым узлом на базе шарового крана подземного исполнения с пневмогидравлическим приводом ППГТ (рис. 1)



Рис. 1 – Модуль автономный крановый с пневмогидравлическим приводом ППГТ

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Модуль автономный крановый МАК-П(п) на базе шарового крана с пневмогидравлическим приводом ППГТ позволяет управлять потоками рабочей среды посредством команд оператора с удалённого диспетчерского пункта, а также дистанционно контролировать и передавать на диспетчерский пульт информацию о технологических параметрах кранового узла.

Управление модулем осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GSM с параллельной установкой второго модема (с сим-картой альтернативного оператора связи) для обеспечения бесперебойного канала связи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕР ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль устанавливается на газопроводах условным диаметром от 300 до 1200 и требует подключения к внешнему электроснабжению 220/380 В АС. При отключении электроснабжения МАК-П (п) остается полностью автономным.

Предназначен для оперативного диспетчерского управления режимами газоснабжения, в том числе в аварийных ситуациях. Режим работы - непрерывный, автономный (при отключении электроснабжения).

*Оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении.
Температура окружающей среды от -40°C до +50°C.*

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ

1. Управление шаровым краном (рис. 2):

- открытие/закрытие шарового крана посредством команд оператора с диспетчерского пульта, в том числе в случае аварийных ситуаций, без выезда к месту расположения кранового узла;
- выполнение технологического страгивания шарового крана по команде диспетчера.

2. Контроль положений «открыто/закрыто» шарового крана.

3. Контроль технологического процесса на крановом узле (мониторинг давления газа до и после шарового крана с удаленного диспетчерского пульта).

4. Аварийная сигнализация на автоматизированное рабочее место оператора диспетчерской службы в случае несанкционированного доступа, а также при достижении пограничных значений основных параметров работоспособности модуля (давление в пневматической части пневмогидравлической системы управления (ПГСУ), уровень заряда резервной аккумуляторной батареи).

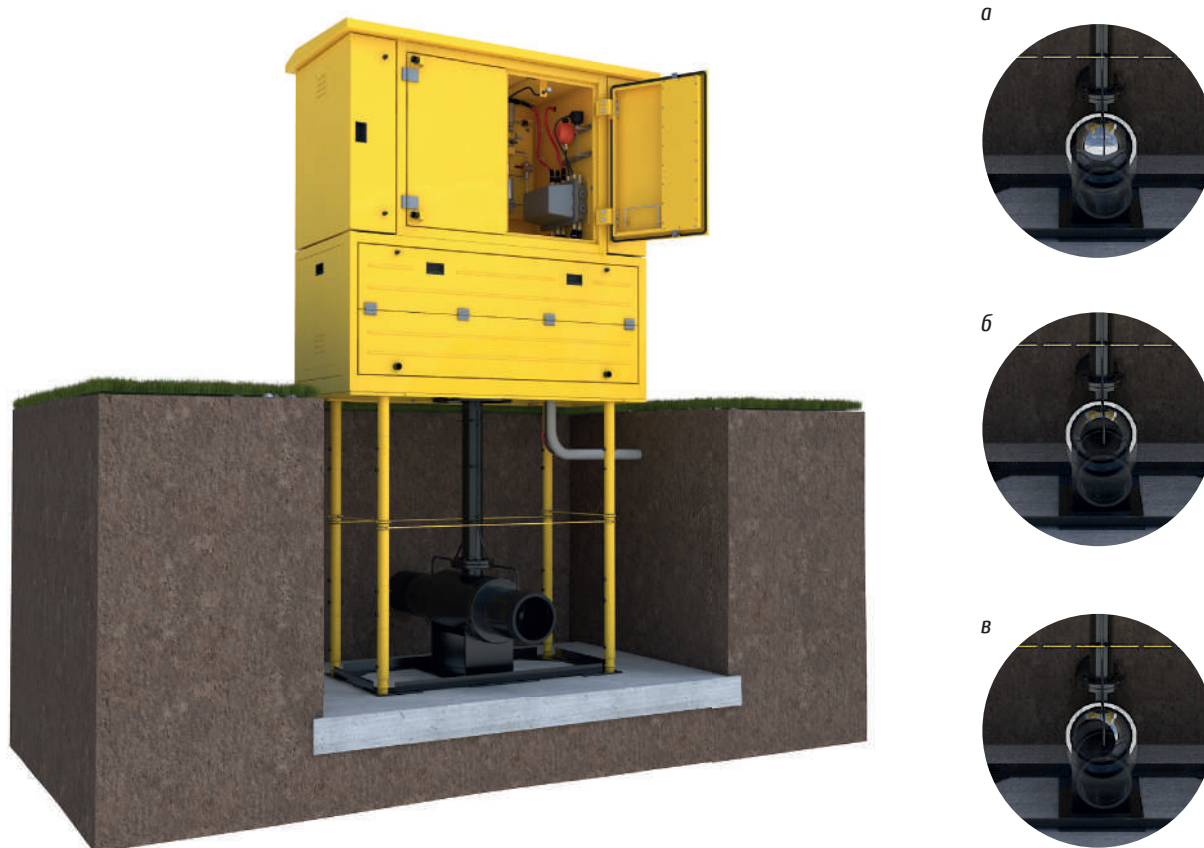


Рис. 2 - Управление шаровым краном:

а - положение шарового крана «закрыто»;

б - положение шарового крана «открыто»;

в - частичное закрытие шарового крана при технологическом страгивании.

СОСТАВ МОДУЛЯ

Модуль автономный крановый МАК-П (п) состоит из следующих функционально связанных компонентов (рис. 3, 3.1, 3.2, 3.3):

- 1) Кран шаровой условным диаметром от 300 до 1200;*
- 2) Пневмогидравлический привод ППГТ;*
- 3) Пневмогидравлическая система управления (ПГСУ);*
- 4) Гидравлическая станция;*
- 5) Баллон со сжатым воздухом;*
- 6) Блок управления и автоматизации;*
- 7) Резервная аккумуляторная батарея;*
- 8) Технологический шкаф;*
- 9) Система опор;*
- 10) Система отбора давления газа.*

Вес технологического шкафа – 550 кг. Вес шарового крана и вес пневмогидравлического привода зависят от параметров газопровода.

Вес заправленного баллона со сжатым воздухом – 28 кг, объем – 20 л.

СОСТАВ МОДУЛЯ

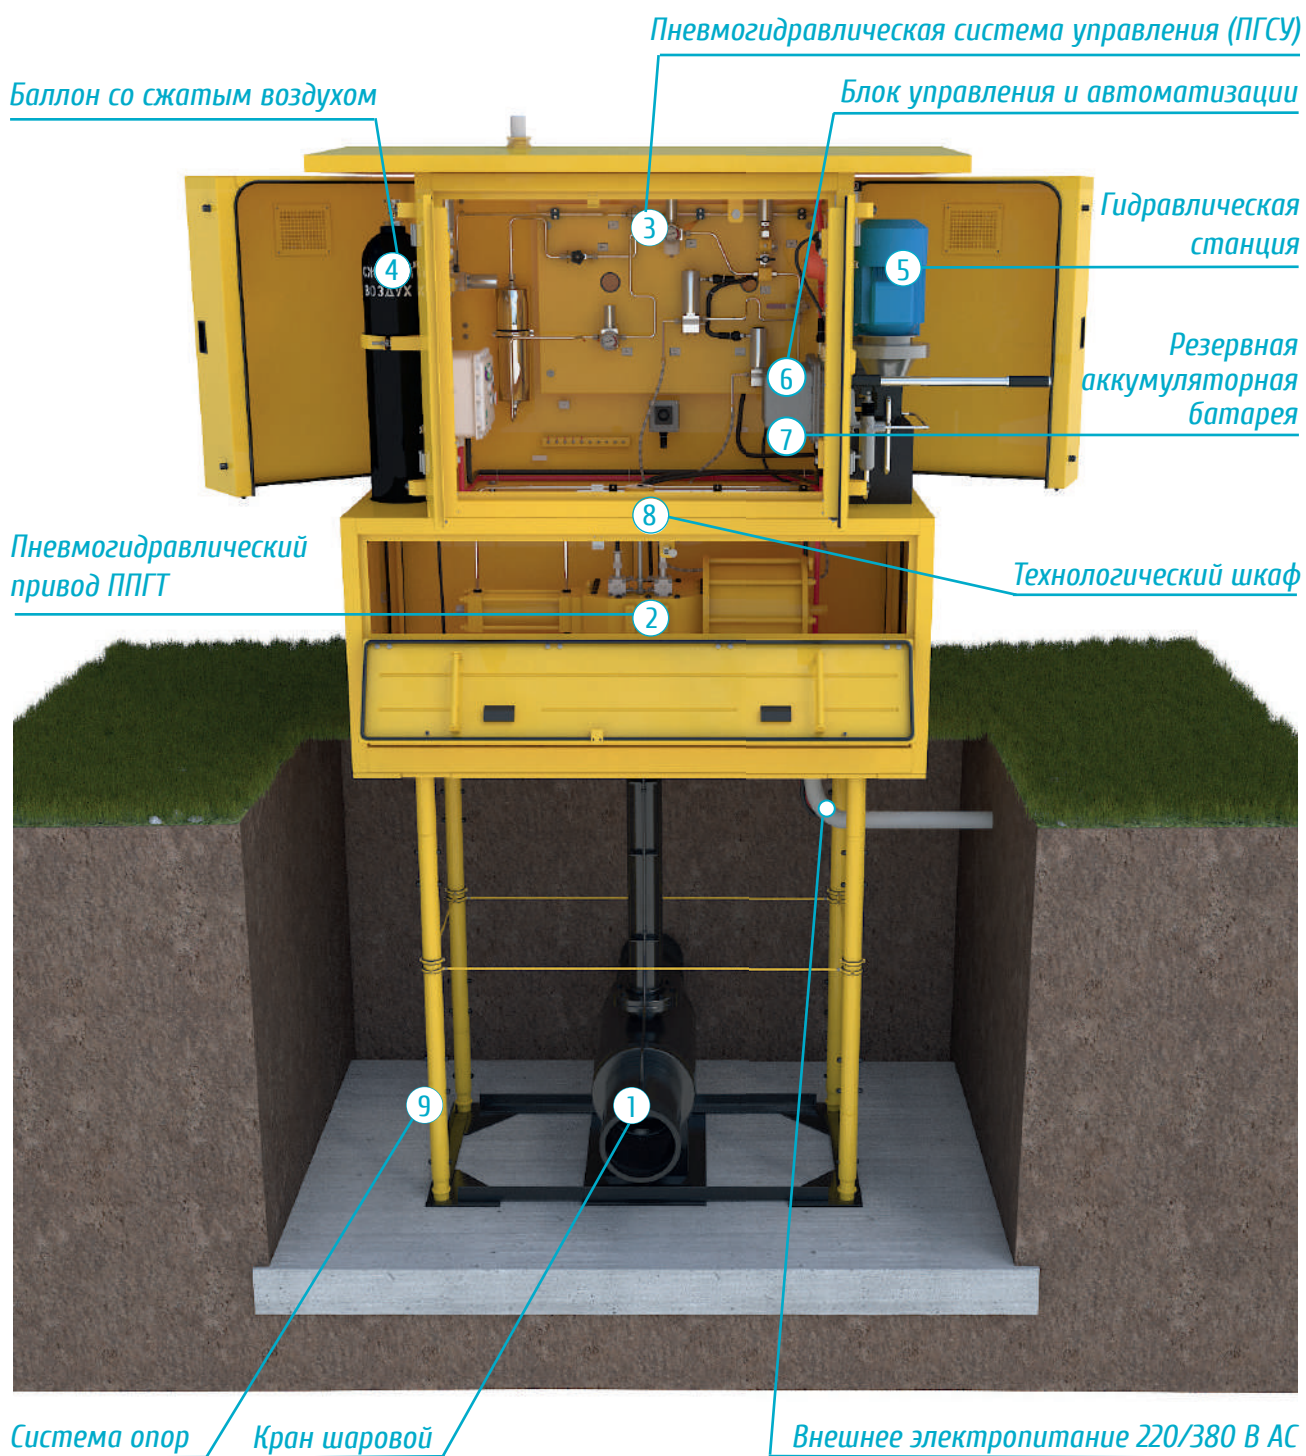


Рис. 3 - Состав МАК-П (п)

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

СОСТАВ МОДУЛЯ

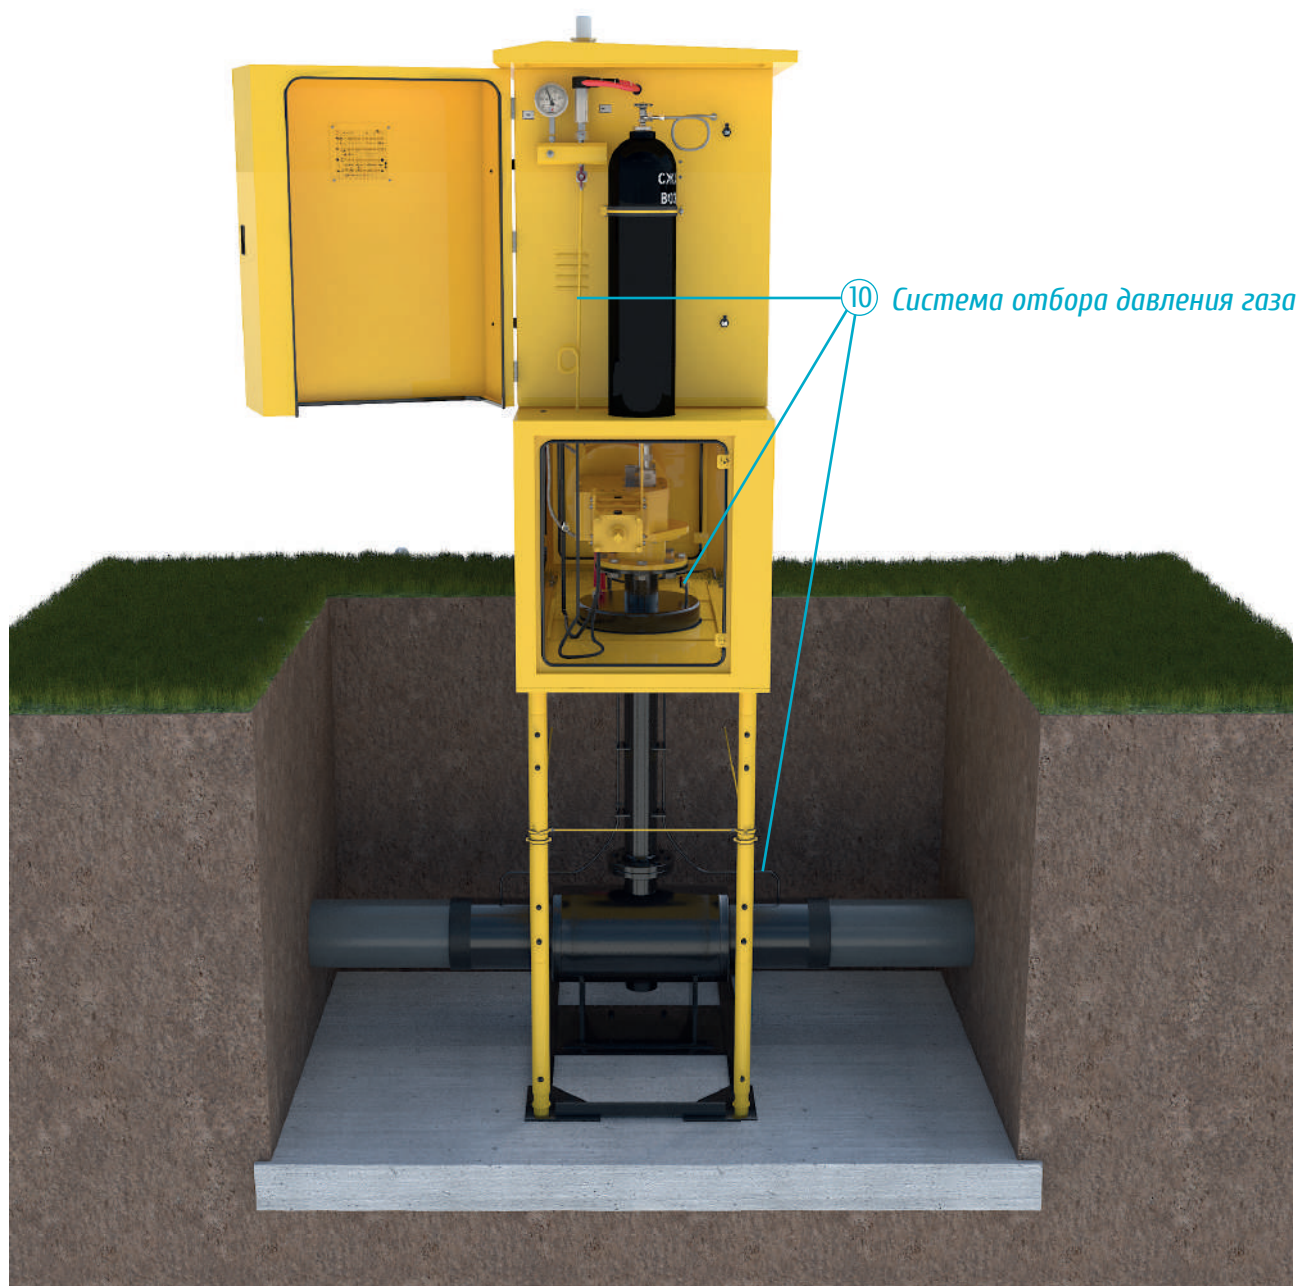


Рис. 3.1 - Система отбора давления газа в составе МАК-П (п)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вид технологического шкафа МАК-П (п) при техническом обслуживании (рис. 4, 4.1):

- Для доступа к пневмогидравлическому приводу сняты панели нижнего отсека технологического шкафа.
- Для доступа к баллону со сжатым воздухом и узлам отбора давления газа открыты боковые отсеки технологического шкафа.

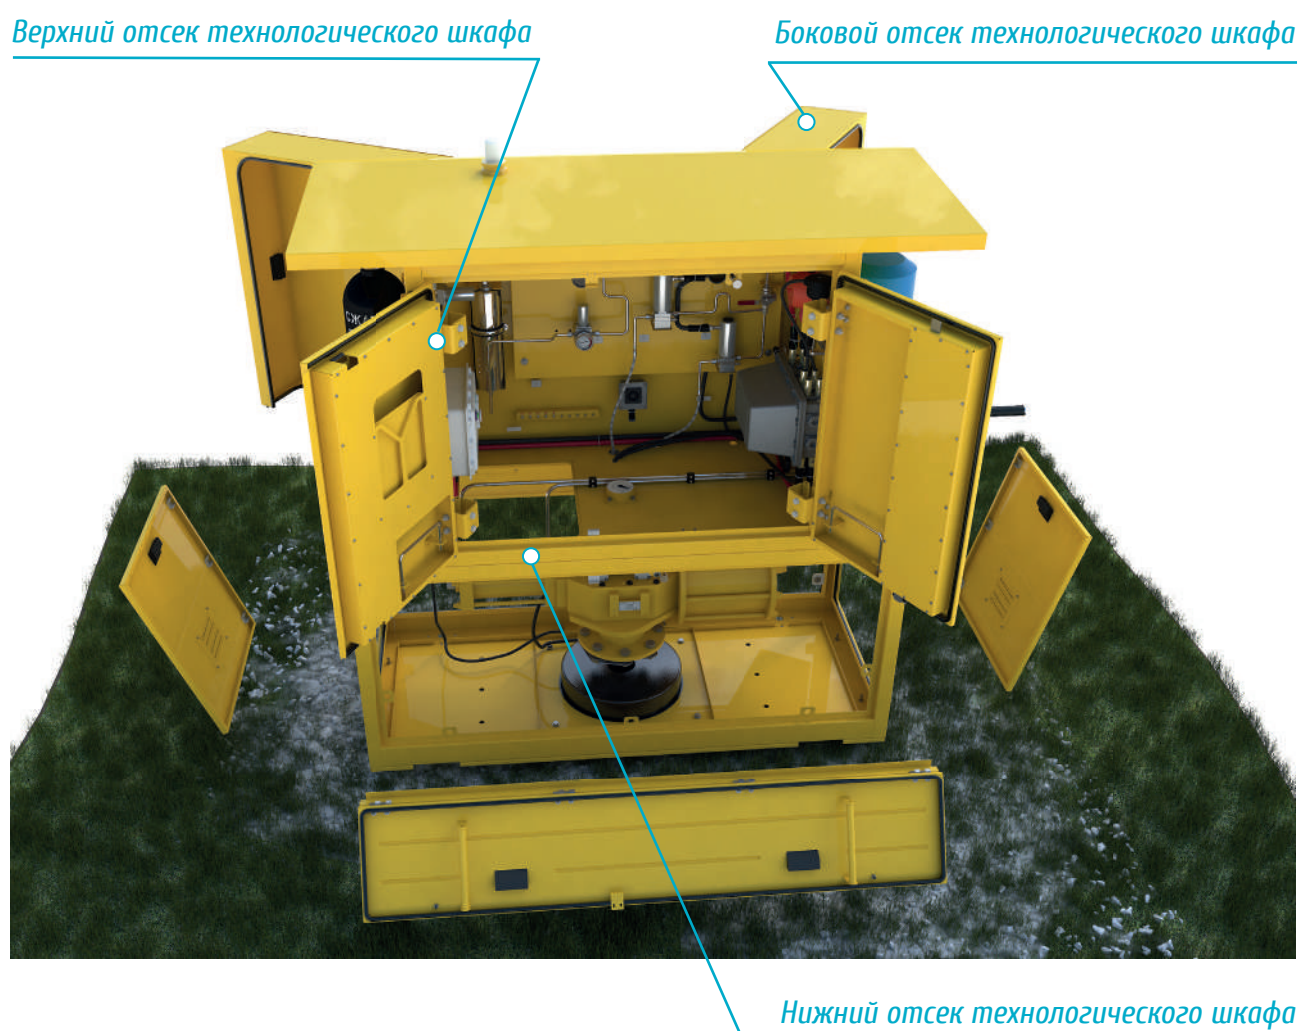


Рис. 4 - Вид технологического шкафа МАК-П (п) при техническом обслуживании

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

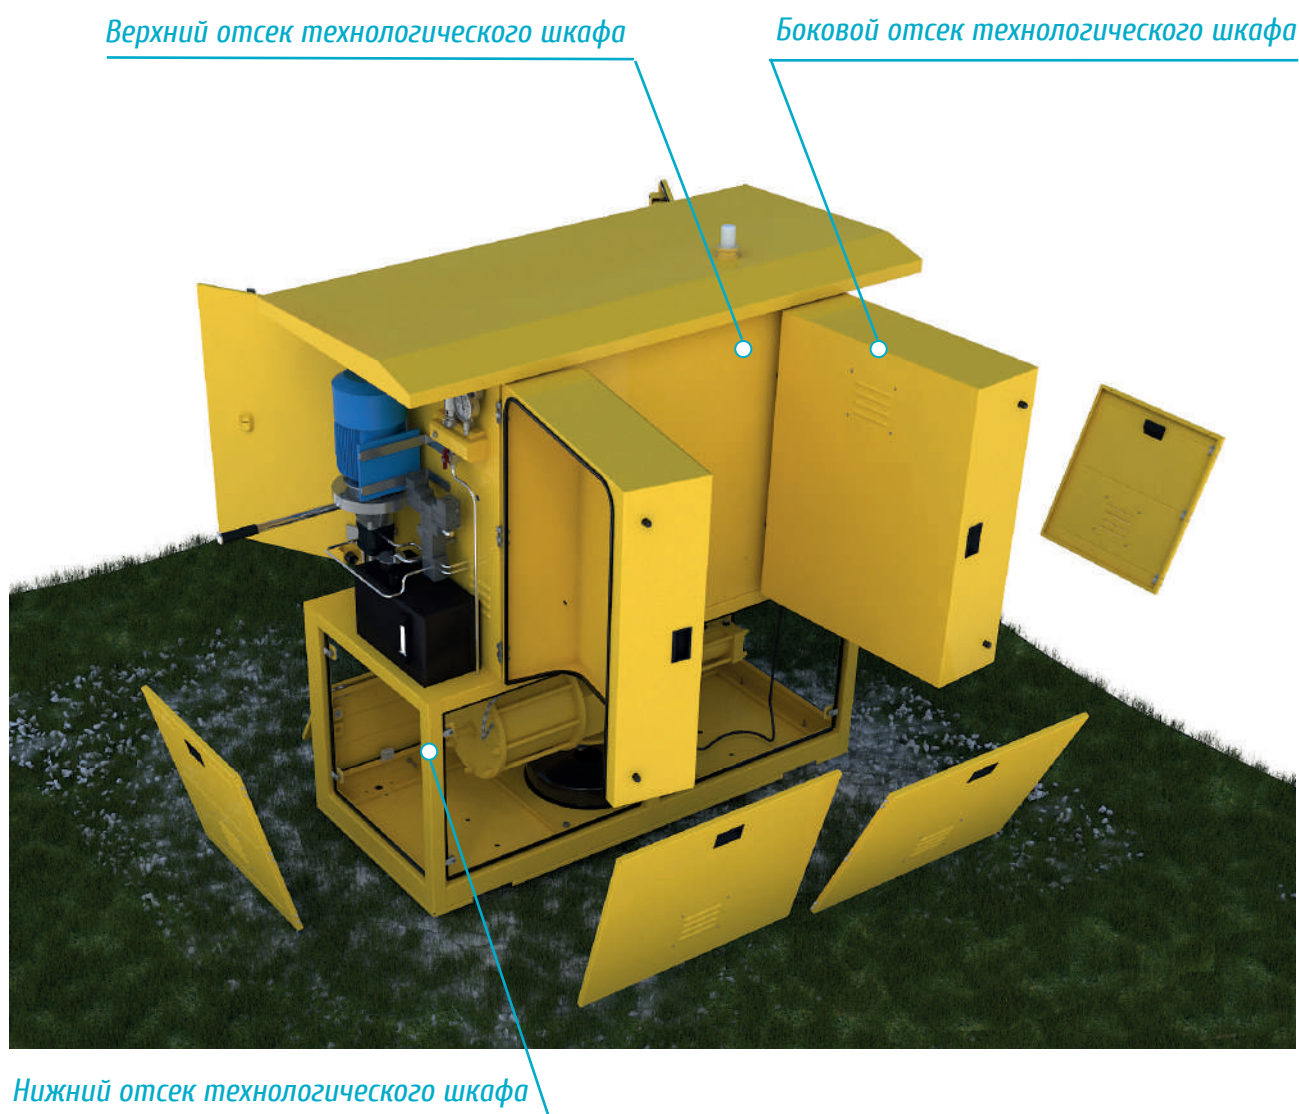


Рис. 4.1 - Вид сзади технологического шкафа МАК-П (п) при техническом обслуживании

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для удобства эксплуатации пульт местного управления гидравлической станцией и визуальная индикация положения шарового крана расположены в верхнем отсеке технологического шкафа МАК-П (п). Благодаря этому постоянный доступ в нижний отсек технологического шкафа не требуется, что особенно актуально в зимнее время, т.к. доступ может быть затруднен из-за снежных заносов и обледенения.

При необходимости доступ к кранам аварийного отключения системы отбора давления газа и пневмогидравлическому приводу ППГТ осуществляется благодаря откидной конструкции передней панели нижнего отсека (рис. 5)


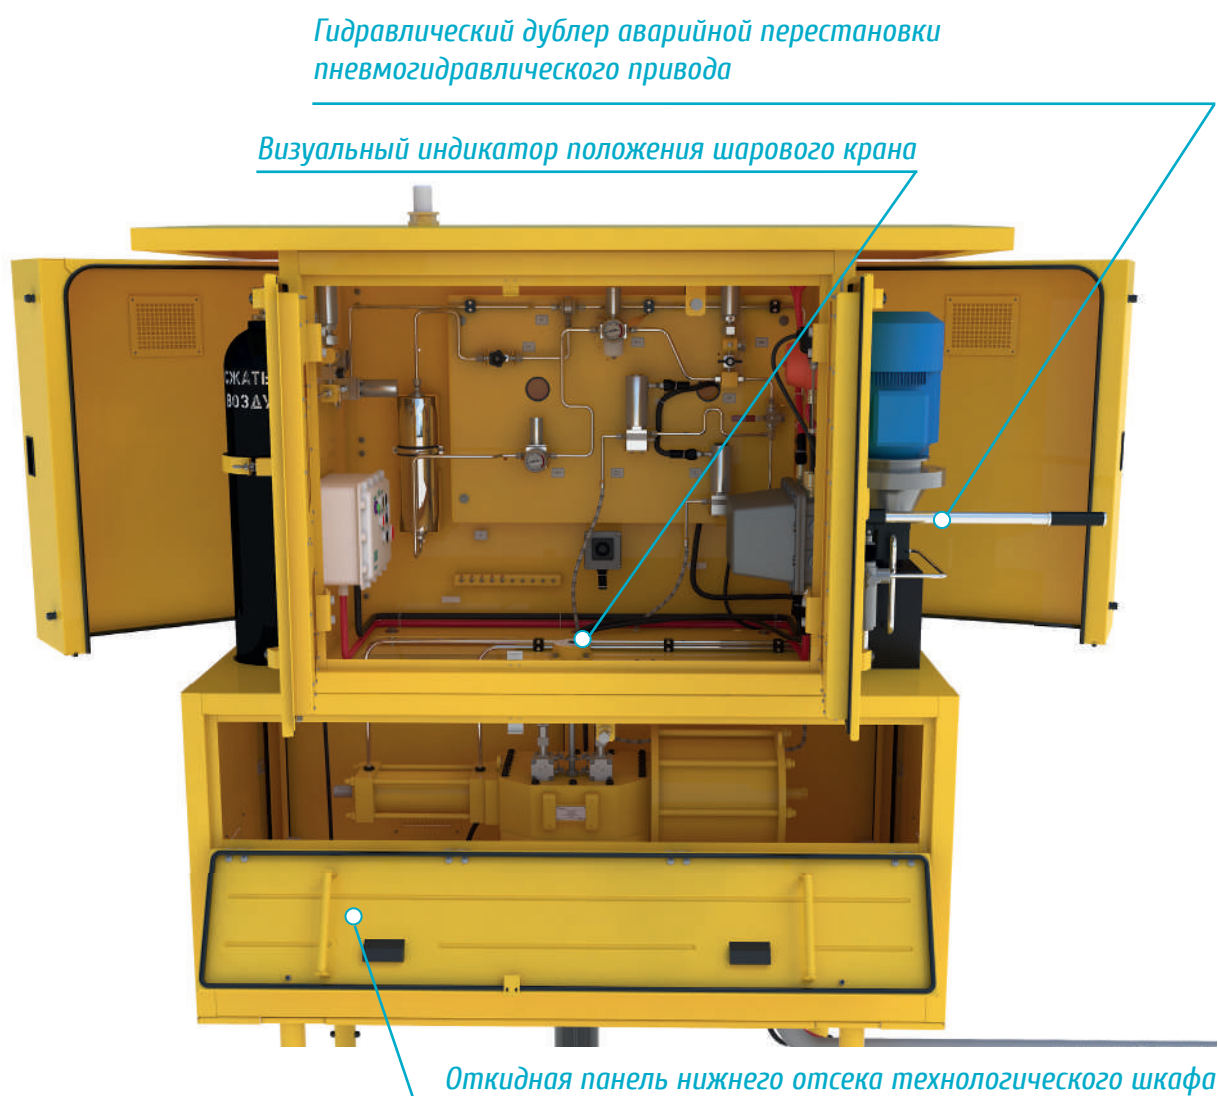


Рис. 5 - Доступ к органам местного управления МАК-П (п)

ПРЕИМУЩЕСТВА



1. ЦЕЛОСТНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ


Рациональное пространственное расположение элементов обеспечивает непревзойденные эксплуатационные характеристики:

- Установка всего оборудования, предназначенного для управления шаровым краном, проводится непосредственно над ним в едином корпусе технологического шкафа.
- Телескопическая система опор обеспечивает равномерное распределение нагрузки от технологического шкафа на бетонную плиту-основание шарового крана, благодаря чему отсутствует дополнительная нагрузка на корпус шарового крана.
- Технологический шкаф не требует дополнительного фундамента, так как опирается через систему опор на бетонную плиту, предусмотренную для установки шарового крана.
- Система отбора давления газа на крановом узле в полном объеме реализована в составе **МАК-П (п)** и не требует установки дополнительных конструкций и оборудования.



2. АВТОНОМНОСТЬ

- Пневмогидравлическая система управления (ПГСУ), входящая в состав модуля, полностью работоспособна как при стабильном внешнем питании, так и в случае его отключений. Автономность модуля обеспечивается за счет энергии сжатого воздуха пневматической части ПГСУ. При нарушении силовых цепей электроснабжения **МАК-П (п)** остается работоспособным на весь срок отключения внешнего сетевого питания.
- Модуль оснащен подзаряжаемым аккумулятором в составе блока управления и автоматизации (резервная аккумуляторная батарея), позволяющим бесперебойно продолжить функционирование комплекса телеметрии системы в случае отключения внешнего сетевого питания.



3. БЫСТРОДЕЙСТВИЕ И АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПЕРЕСТАНОВКИ ШАРОВЫХ КРАНОВ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

Пневмогидравлическая система модуля позволяет управлять шаровыми кранами условным диаметром до 1200. Пневматическая часть системы ПГСУ модуля находится в режиме постоянной готовности, что обеспечивает быстрое действие **МАК-П (п)** при отсутствии внешнего электроснабжения.



4. СПЕЦИСПОЛНЕНИЕ

Оптимальный подбор и применение шаровых кранов, гидравлической станции управления в специальном исполнении и пневмогидравлических приводов ППГТ собственного производства позволяет производить неограниченное количество перестановок.


ПРЕИМУЩЕСТВА



5. ЗАЩИТА ОТ ПОСТОРОННЕГО ДОСТУПА

Модуль не имеет внешних пневматических цепей. Все элементы МАК-П (п), включая систему отбора давления газа, заключены в единое технологическое пространство. Кабель питания прокладывается под землей в защитной оболочке.

- Антивандальное исполнение.
- Система сигнализации технологического шкафа в случае несанкционированного доступа передает сигнал тревоги на автоматизированное рабочее место оператора.



6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Визуальный осмотр модуля с периодичностью 1 раз в год.
2. Замена аккумуляторной батареи не чаще одного раза в 5 лет.
3. Замена баллона со сжатым воздухом производится в зависимости от количества произведенных перестановок при достижении минимально допустимого давления в баллоне.

Транспортировка баллонов со сжатым воздухом осуществляется в специальных контейнерах, входящих в комплект поставки МАК-П (п), благодаря чему не требуется привлечение спецтехники.

Все органы местного управления пневмогидравлическим приводом ППГТ расположены в верхнем отсеке технологического шкафа, поэтому постоянный доступ в нижний отсек не требуется. Для проведения технического обслуживания в нижнем отсеке технологического шкафа применены легкоъемные панели, обеспечивающие полный доступ к пневмогидравлическому приводу.



7. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Отсутствие вредных выбросов в окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Табл. 2 – Технические параметры МАК-П (п)

Наименование параметра	Значение
Условный диаметр шарового крана, Ду	от 300 до 1200
Внешнее электропитание, В	220/380, АС
Система телеметрии	комплекс телеметрии входит в состав модуля
Рабочая среда гидравлической части системы ПГСУ	гидравлическая жидкость АМГ-10 по ГОСТ 67994-75, ПМС-20К, ПМС-20РК, ПМС-20-Югра
Емкость масляного бака системы ПГСУ, л	15
Рабочая среда пневматической части системы ПГСУ	сухой сжатый воздух кл.5 по ГОСТ 17433-80
Рабочее рабочее давление пневмогидравлического привода ППГТ, кгс/см ²	от 6,0 до 12,0
Максимальное давление источника сжатого воздуха, кгс/см ²	170,0
Время перестановки шарового крана, с	в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1-212-2008
Диапазоны измерения токовых сигналов с датчиков, мА	4...20
Диапазоны измерения сигналов напряжения с датчиков, В	0...2
Класс защиты корпуса технологического шкафа	IP31
Температура окружающей среды	от -40°C до +50°C

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль не является источником вредных э/м полей, вибрации, шумов и не оказывает вредного воздействия на человека в течение всего периода службы.

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Табл. 3 - Возможные варианты исполнения и порядок присвоения условного обозначения модуля автономного кранового

МАК - X	X	X.	XXXX	-	XXXX	(X)
а	б	в	г		д	е
а	<p>Тип привода: Э - Электрический привод П - Пневмогидравлический привод</p>					
б	<p>Исполнение шарового крана: 1 - Базовое для подземной установки 2 - С системой отбора давления газа для подземной установки 3 - С системой отбора давления газа и измерением температуры газа для подземной установки 4 - Базовое для надземной установки 5 - С системой отбора давления газа для надземной установки 6 - С системой отбора давления газа и измерением температуры газа для надземной установки</p>					
в	<p>Тип прохода шарового крана: 1 - Полный 2 - Стандартный</p>					
г	<p>Условный диаметр шарового крана, Ду: от 50 до 1200</p>					
д	<p>Высота h (мм) от оси газопровода до уровня земли (рис. б)</p>					
е	<p>Тип блока управления и автоматизации: 1 - Встроенный с элементами питания п - Встроенный с подзаряжаемым источником питания и - Интегрированный в составе ГРП(б) или другого объекта</p>					

Условное обозначение модуля при заполнении опросного листа (в электронном виде или на сайте газ-тел.рф) формируется автоматически.


Пример условного обозначения МАК-П (п):

МАК-П 21.0500-2200 (п)

модуль автономный крановый с пневмогидравлическим приводом на базе шарового крана с системой отбора давления газа для подземной установки, полного прохода, условным диаметром 500; высота от оси газопровода до поверхности земли - 2200 мм; блок управления и автоматизации - встроенный с подзаряжаемым источником питания.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры модуля (рис. 6, 6.1, 6.2; табл. 4)

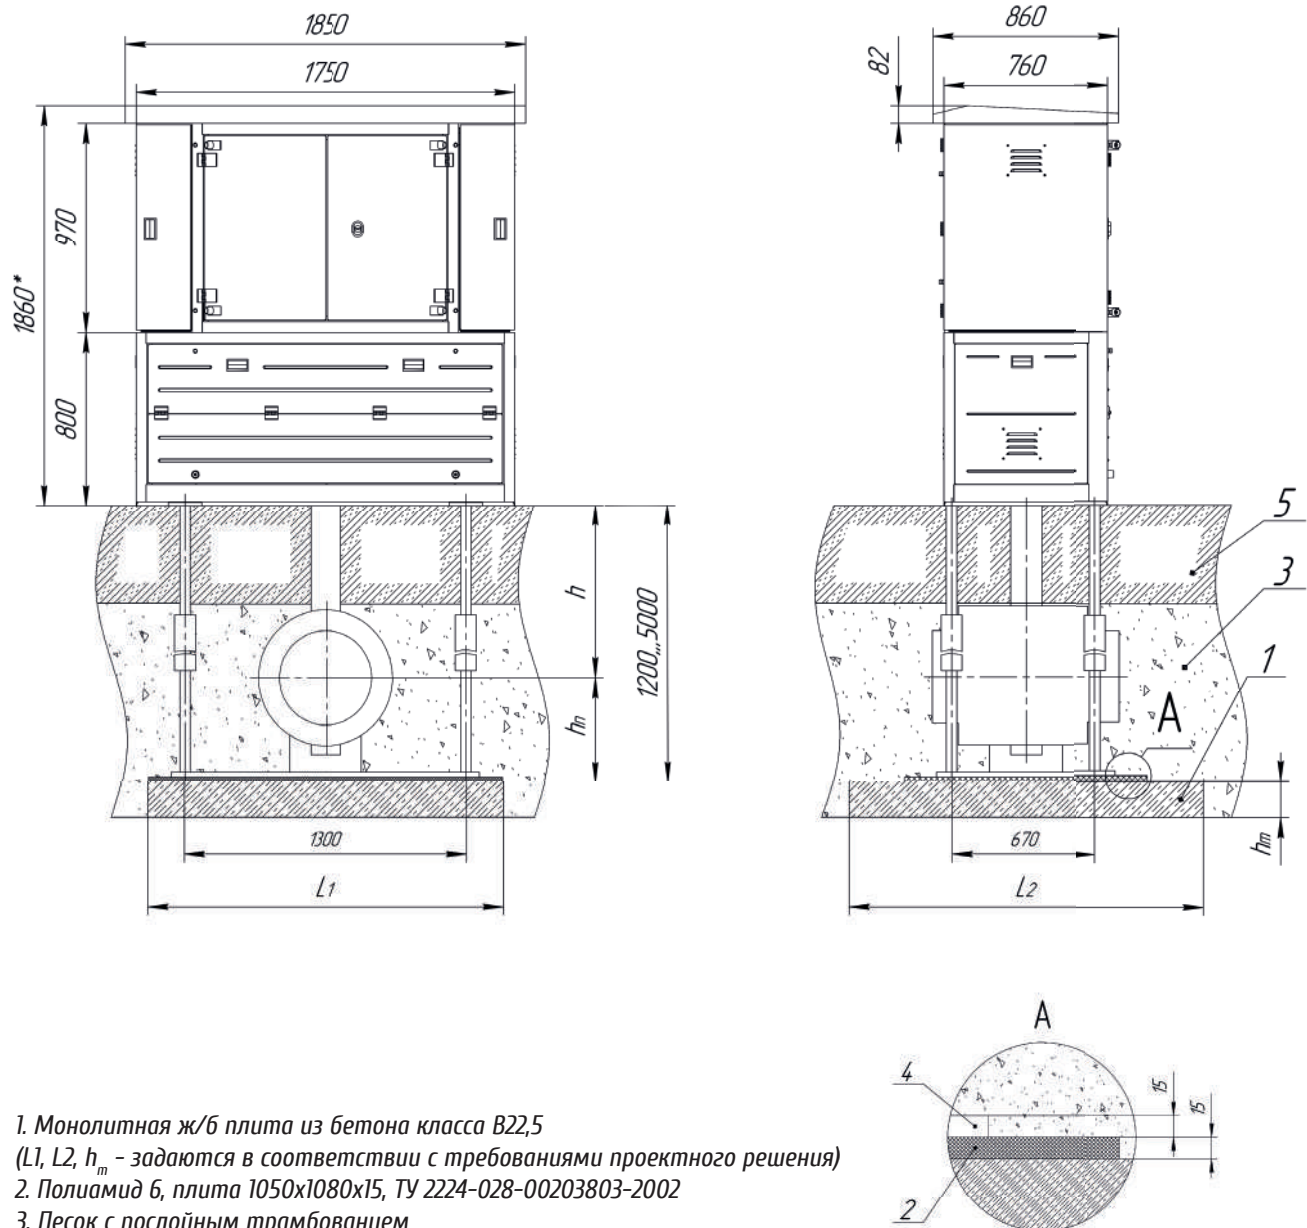


1. Монолитная ж/б плита из бетона класса В22,5
(L_1 , L_2 , h_m - задаются в соответствии с требованиями проектного решения)
 2. Полиамид 6, плита 1050x1080x15, ТУ 2224-028-00203803-2002
 3. Песок с послойным трамбованием
 4. Опорная плита шарового крана
 5. Насыпной грунт
- h - Высота от оси газопровода до поверхности земли
 h_n - Высота от фундамента шарового крана до оси газопровода
 * - Размеры для справок

Рис. 6 - Габаритные и установочные размеры МАК-П (n)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Основанием системы опор модуля является опорная рама. Габариты опорной рамы зависят от условного диаметра шарового крана в составе модуля (см. рис. 6.1)

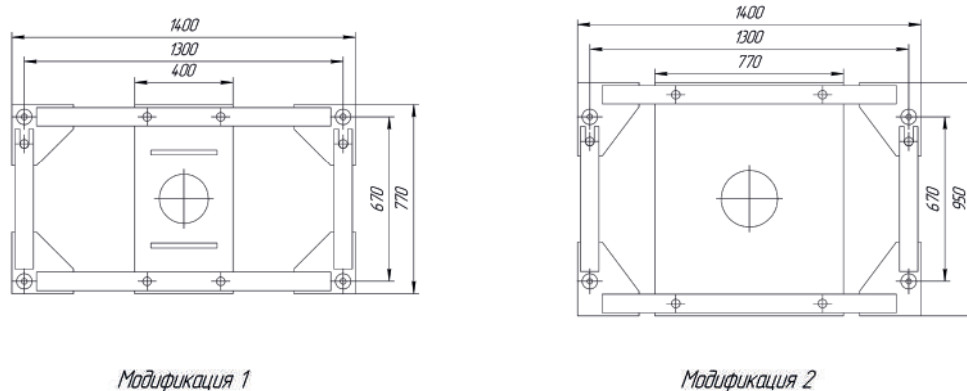

Модификация 1

Модификация 2

Модификация 1. Опорная рама 1400x770 под шаровой кран условным диаметром 300–500

Модификация 2. Опорная рама 1400x950 под шаровой кран условным диаметром 600–1000

Рис. 6.1 – Габаритные и установочные размеры опорной рамы МАК-П (п)

Табл. 4 – Зависимость габаритных и установочных размеров модуля от условного диаметра шарового крана в составе МАК-П (п)

Условный диаметр шарового крана в составе модуля, Ду	h_n – высота от фундамента шарового крана до оси газопровода, мм	h – высота от оси газопровода до поверхности земли, мм	Габаритные и установочные размеры опорной рамы, мм
300	427	В соответствии с требованиями проектного решения	1400x770
350	447,5		1400x770
400	510		1400x770
500	600		1400x770
600	690		1400x950
700	820		1400x950
800	930		1400x950
1000	978,5		1400x950
1200	1100		по запросу

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

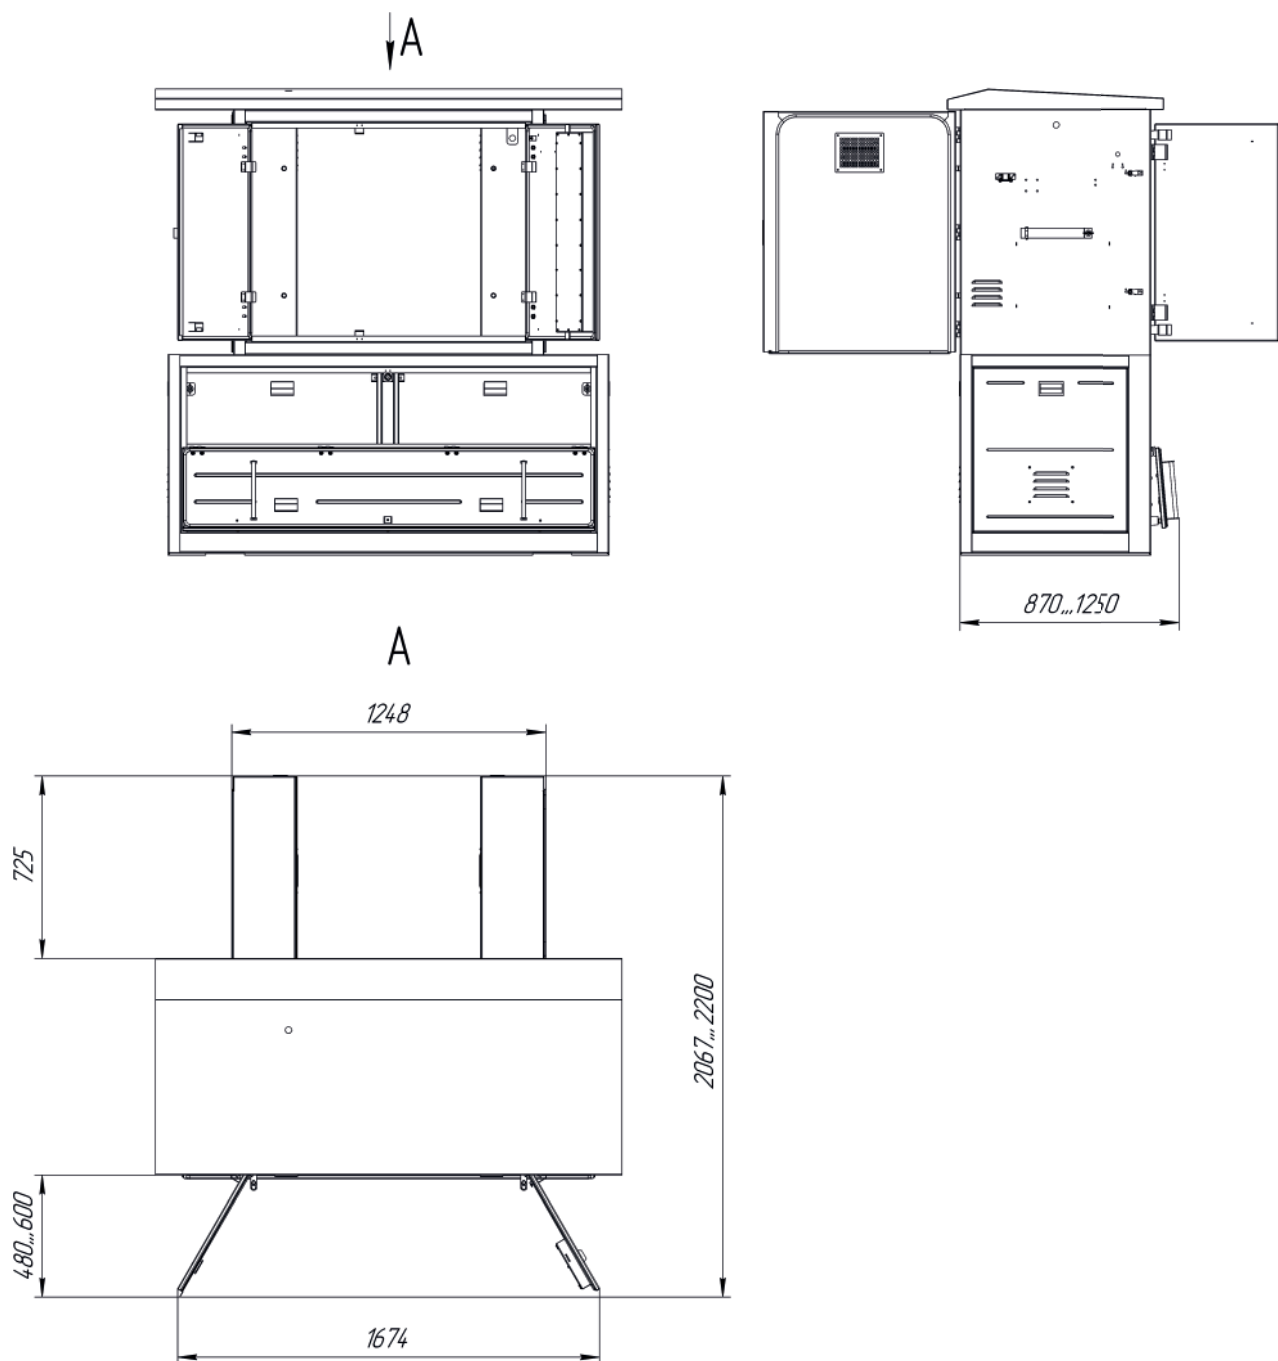


Рис. 6.2 - Максимальные габаритные размеры технологического шкафа МАК-П (п)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки модуля автономного кранового с пневмогидравлическим приводом (рис. 7):

1. Модуль автономный крановый;
2. 2 баллона в транспортных контейнерах;
3. Транспортная кассета;
4. Установка компрессорная*;
5. ЗИП (запасной инструмент, принадлежности).

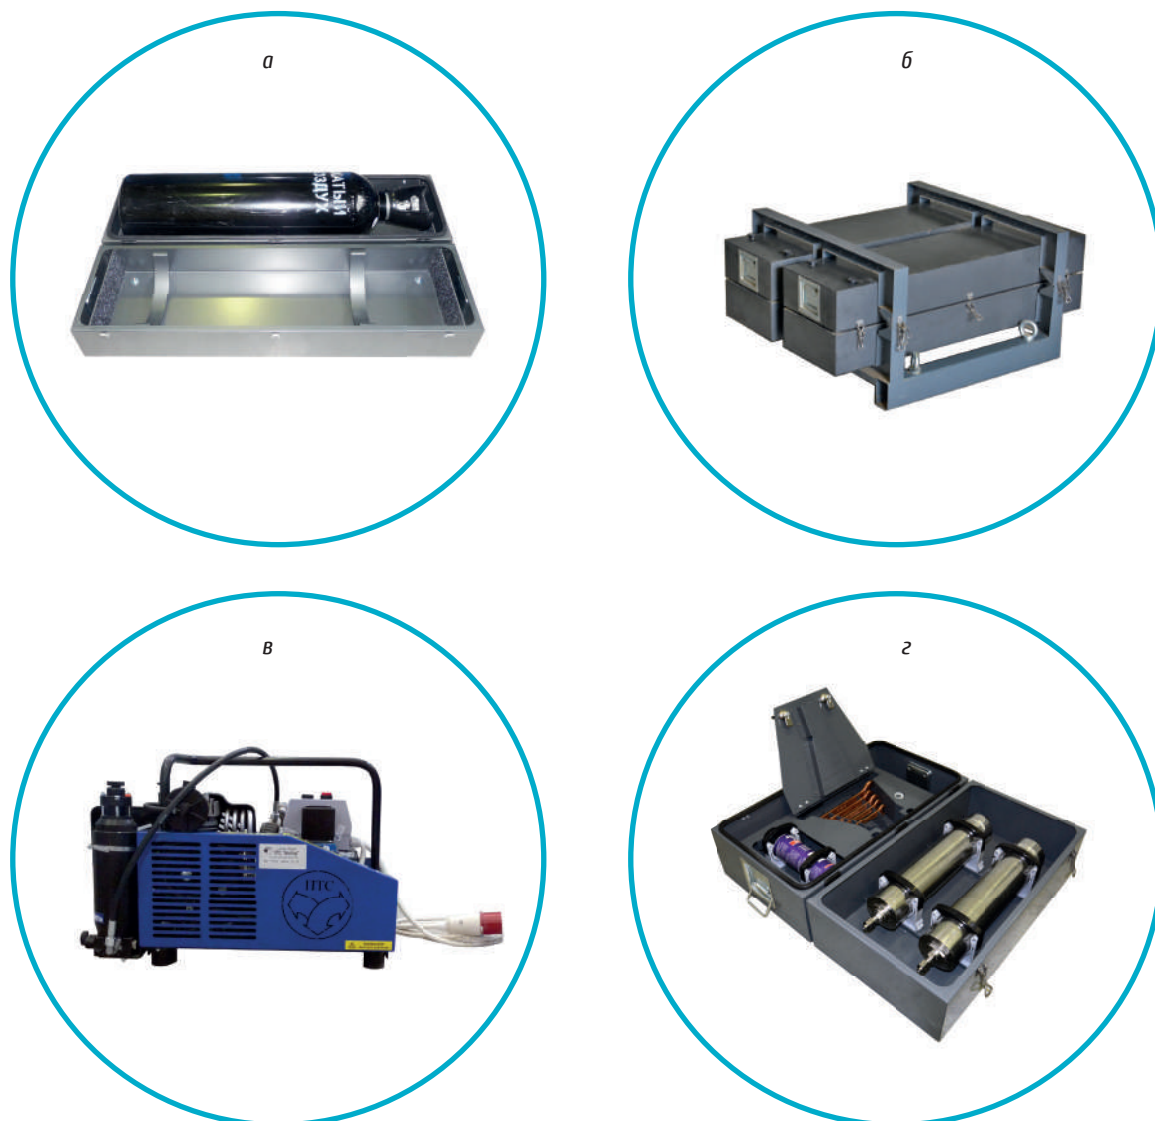


Рис. 7 – Внешний вид составляющих комплекта поставки МАК-П (п):

- а - Транспортный контейнер баллона со сжатым воздухом;
 б - Транспортная кассета;
 в - Установка компрессорная;
 з - ЗИП (запасной инструмент, принадлежности).

* поставка из расчета одна компрессорная установка на одно территориальное подразделение

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ООО «Газ-Тел» оказывает техническое сопровождение продукции непосредственно на объекте строительства газопровода, осуществляет шеф-монтаж и наладку оборудования, оказывает техническую поддержку при проектировании и строительстве газопроводов, а также при дальнейшей эксплуатации модулей автономных крановых (рис. 8).

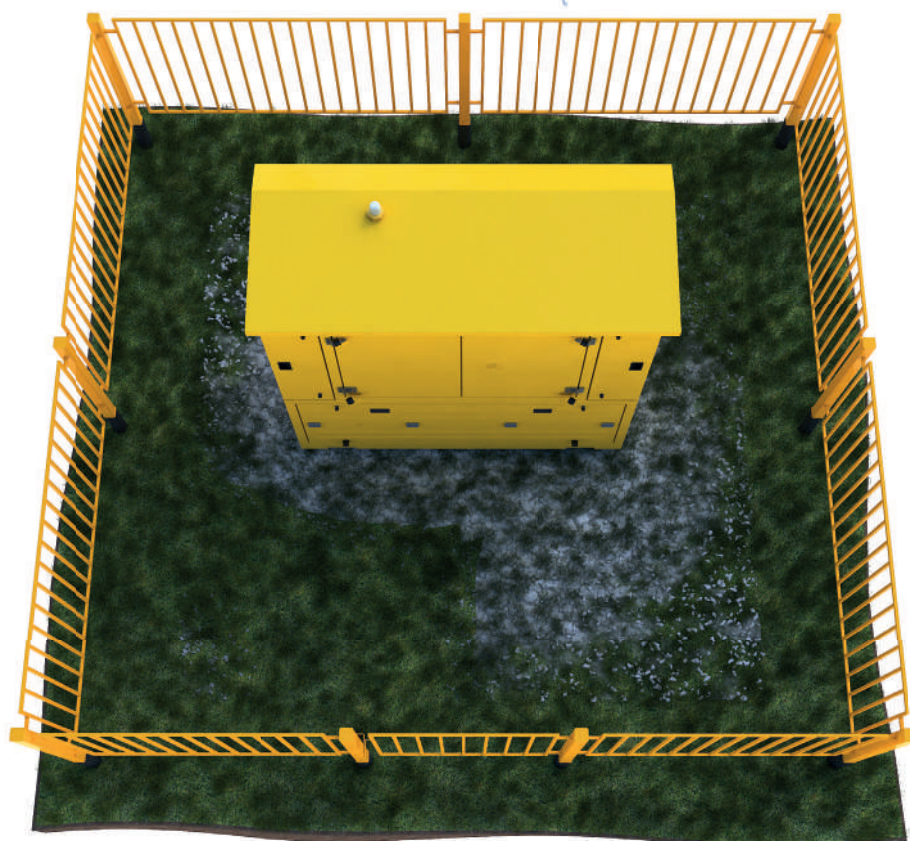


Рис. 8 - Общий вид площадки кранового узла после монтажа МАК-П (п)

Модуль МАК-П (п) имеет сертификаты соответствия ТР ТС, сертифицирован в соответствии с СДС Газсерт.

**ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
МОДУЛЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ.**

Всю актуальную разрешительную документацию и опросные листы
можно найти на сайте газ-тел.рф